


SÉRIE 425.7



- CLASSROOM
- OFFICE
- ANTIPANIC

NORMA · STANDARD · NORME · NORM · EN12209

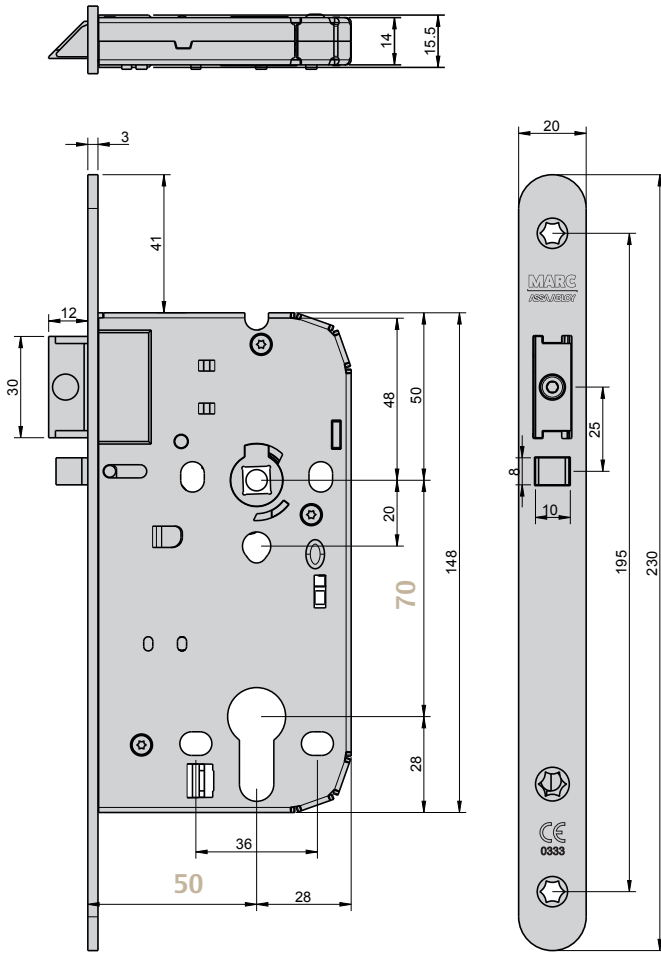

50	70	8

NORMA · STANDARD · NORME · NORM · EN179



Testes realizados no nosso laboratório de fábrica - Tests made in our factory lab
 Testes réalisés en notre laboratoire d'usine - Im Marques-Labor geprüft und bestätigt