


SÉRIE 425.6



STOREROOM

ANTIPANIC

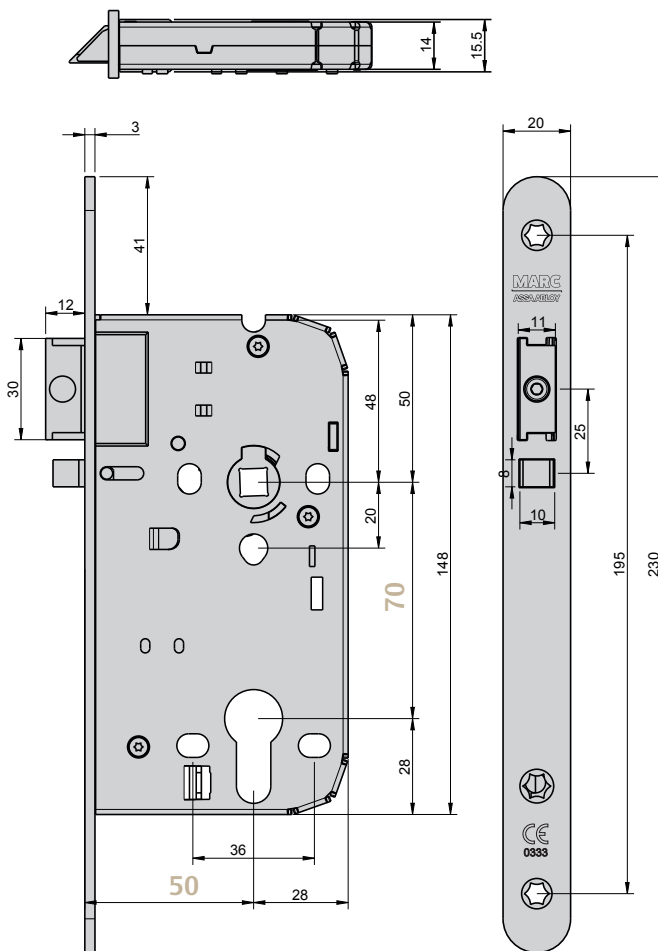


NORMA • STANDARD • NORME • NORM • EN 12209:2003+AC:2005



NORMA • STANDARD • NORME • NORM • EN 179:2008



Testes realizados no nosso laboratório de fábrica - Tests made in our factory lab
 Testes réalisés en notre laboratoire d'usine - Im Marques-Labor geprüft und bestätigt



afnor
 CERTIFICATION

EN 179:2008



CE
 0333